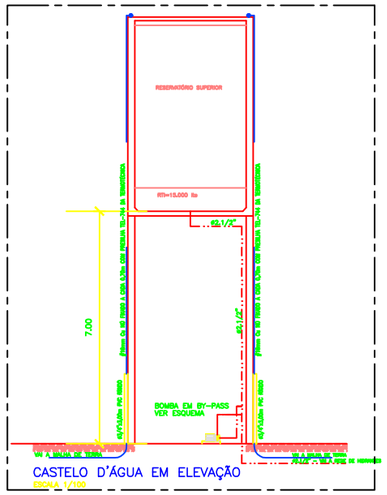

CASTELO D'ÁGUA EM ELEVAÇÃO
ESCALA 1/100

DETALHE DO EXTINTOR

SEM ESCALA

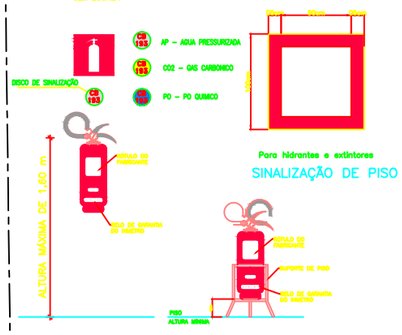

OBSERVAÇÃO:
AS QUATRO FACES DOS PILARES DEVERÃO POSSUIR SINALIZAÇÃO

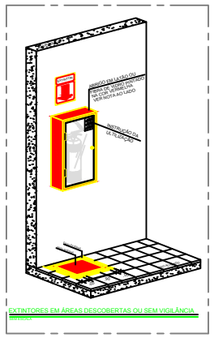

ESQUEMA DA BOMBA EM BY PASS PARA REDE DE HIDRANTES

SEM ESCALA

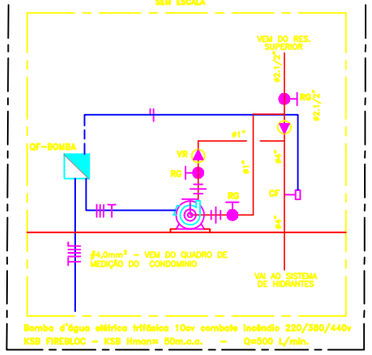

DETALHE SETA INDICADORA DE SAÍDA

SEM ESCALA

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA EM TETO

SEM ESCALA

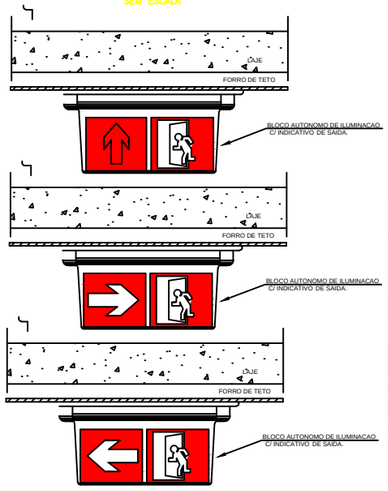

DETALHE DO CORRIMÃO

SEM ESCALA

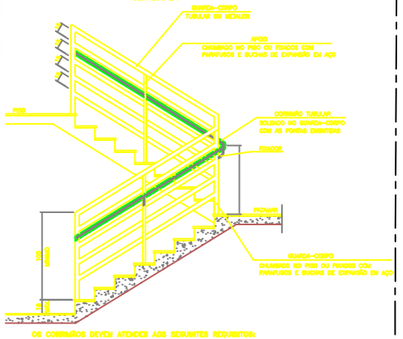

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A _ SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B _ SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
C _ O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTÍVEL.

DETALHE DO CORRIMÃO

SEM ESCALA



DETALHE VERTICAL

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A _ SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B _ SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
C _ O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTÍVEL.

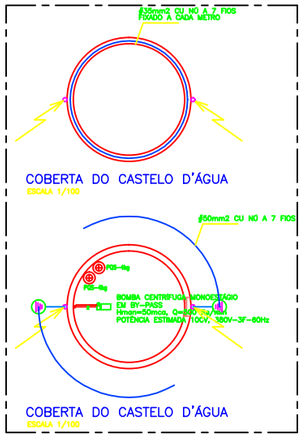

COBERTA DO CASTELO D'ÁGUA
ESCALA 1/100

COBERTA DO CASTELO D'ÁGUA
ESCALA 1/100

HIDRANTE SIMPLES

SEM ESCALA

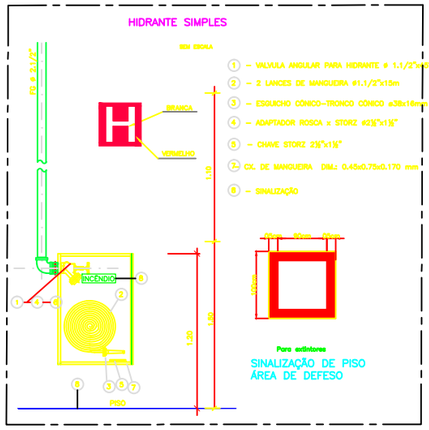

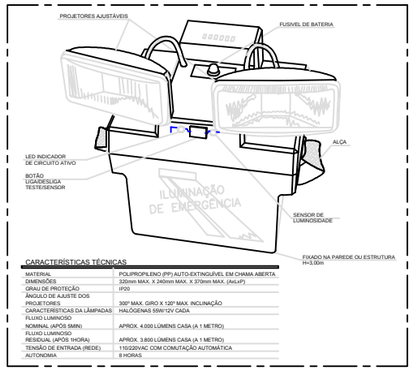

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	POLIPROPILENO (PP) AUTO-EXTINGUÍVEL EM CHAMA ABERTA
DIMENSÕES	320mm MAX. X 240mm MAX. X 370mm MAX. (AxLxP)
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
ÂNGULO DE AJUSTE DOS PROJETORES	300° MAX. GIRO X 120° MAX. INCLINAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADAS	HALÓGENAS 55W/12V CADA
FLUXO LUMINOSO NOMINAL (APÓS 5MIN)	APROX. 4.000 LÚMENS CASA (A 1 METRO)
FLUXO LUMINOSO RESIDUAL (APÓS 1HORA)	APROX. 3.800 LÚMENS CASA (A 1 METRO)
TENSÃO DE ENTRADA (REDE)	110/220VAC COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA
AUTONOMIA	8 HORAS

SAÍDA DE EMERGÊNCIA



DETALHE DO CORRIMÃO COM GUARDA CORPO

SEM ESCALA

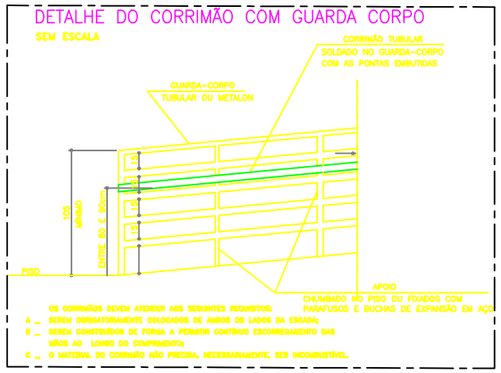

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A _ SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;
B _ SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO;
C _ O MATERIAL DO CORRIMÃO NÃO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTÍVEL.

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO

SEM ESCALA



Nº	DESCRIÇÃO	Nº	DESCRIÇÃO
1	VÁLVULA GLOBO ÂNGULAR 45° ø63mm	5	NIPLE DUPLO
2	ADAPTADOR ROSCA FEMEA STORZ ø63mm	6	TURO ø2½"
3	TAMPÃO STORZ C/CORRENTE ø63mm	7	COTOVELO 90°
4	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 600x400mm	8	TUBO DE ALIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SINALIZAÇÃO DE PISO — SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO — SINALIZAÇÃO DE ALERTA

DETALHE "A"– ÁREA INTERNA SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE DO ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA



BLF-16/HT-S/E-AUREON
(COM SETA DUPLA FACE INDICAÇÃO PARA DIREITA/ESQUERDA SAÍDA)

BLF-9 DE PAREDE AUREON
(MODELO ARANDELA)



1– OBS: AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SERÃO COMPOSTAS DE 02 (DUAS) FLUORESCENTES DE 9W CADA.